


八田原ダム貯水池平面図

河川横断工作物位置図

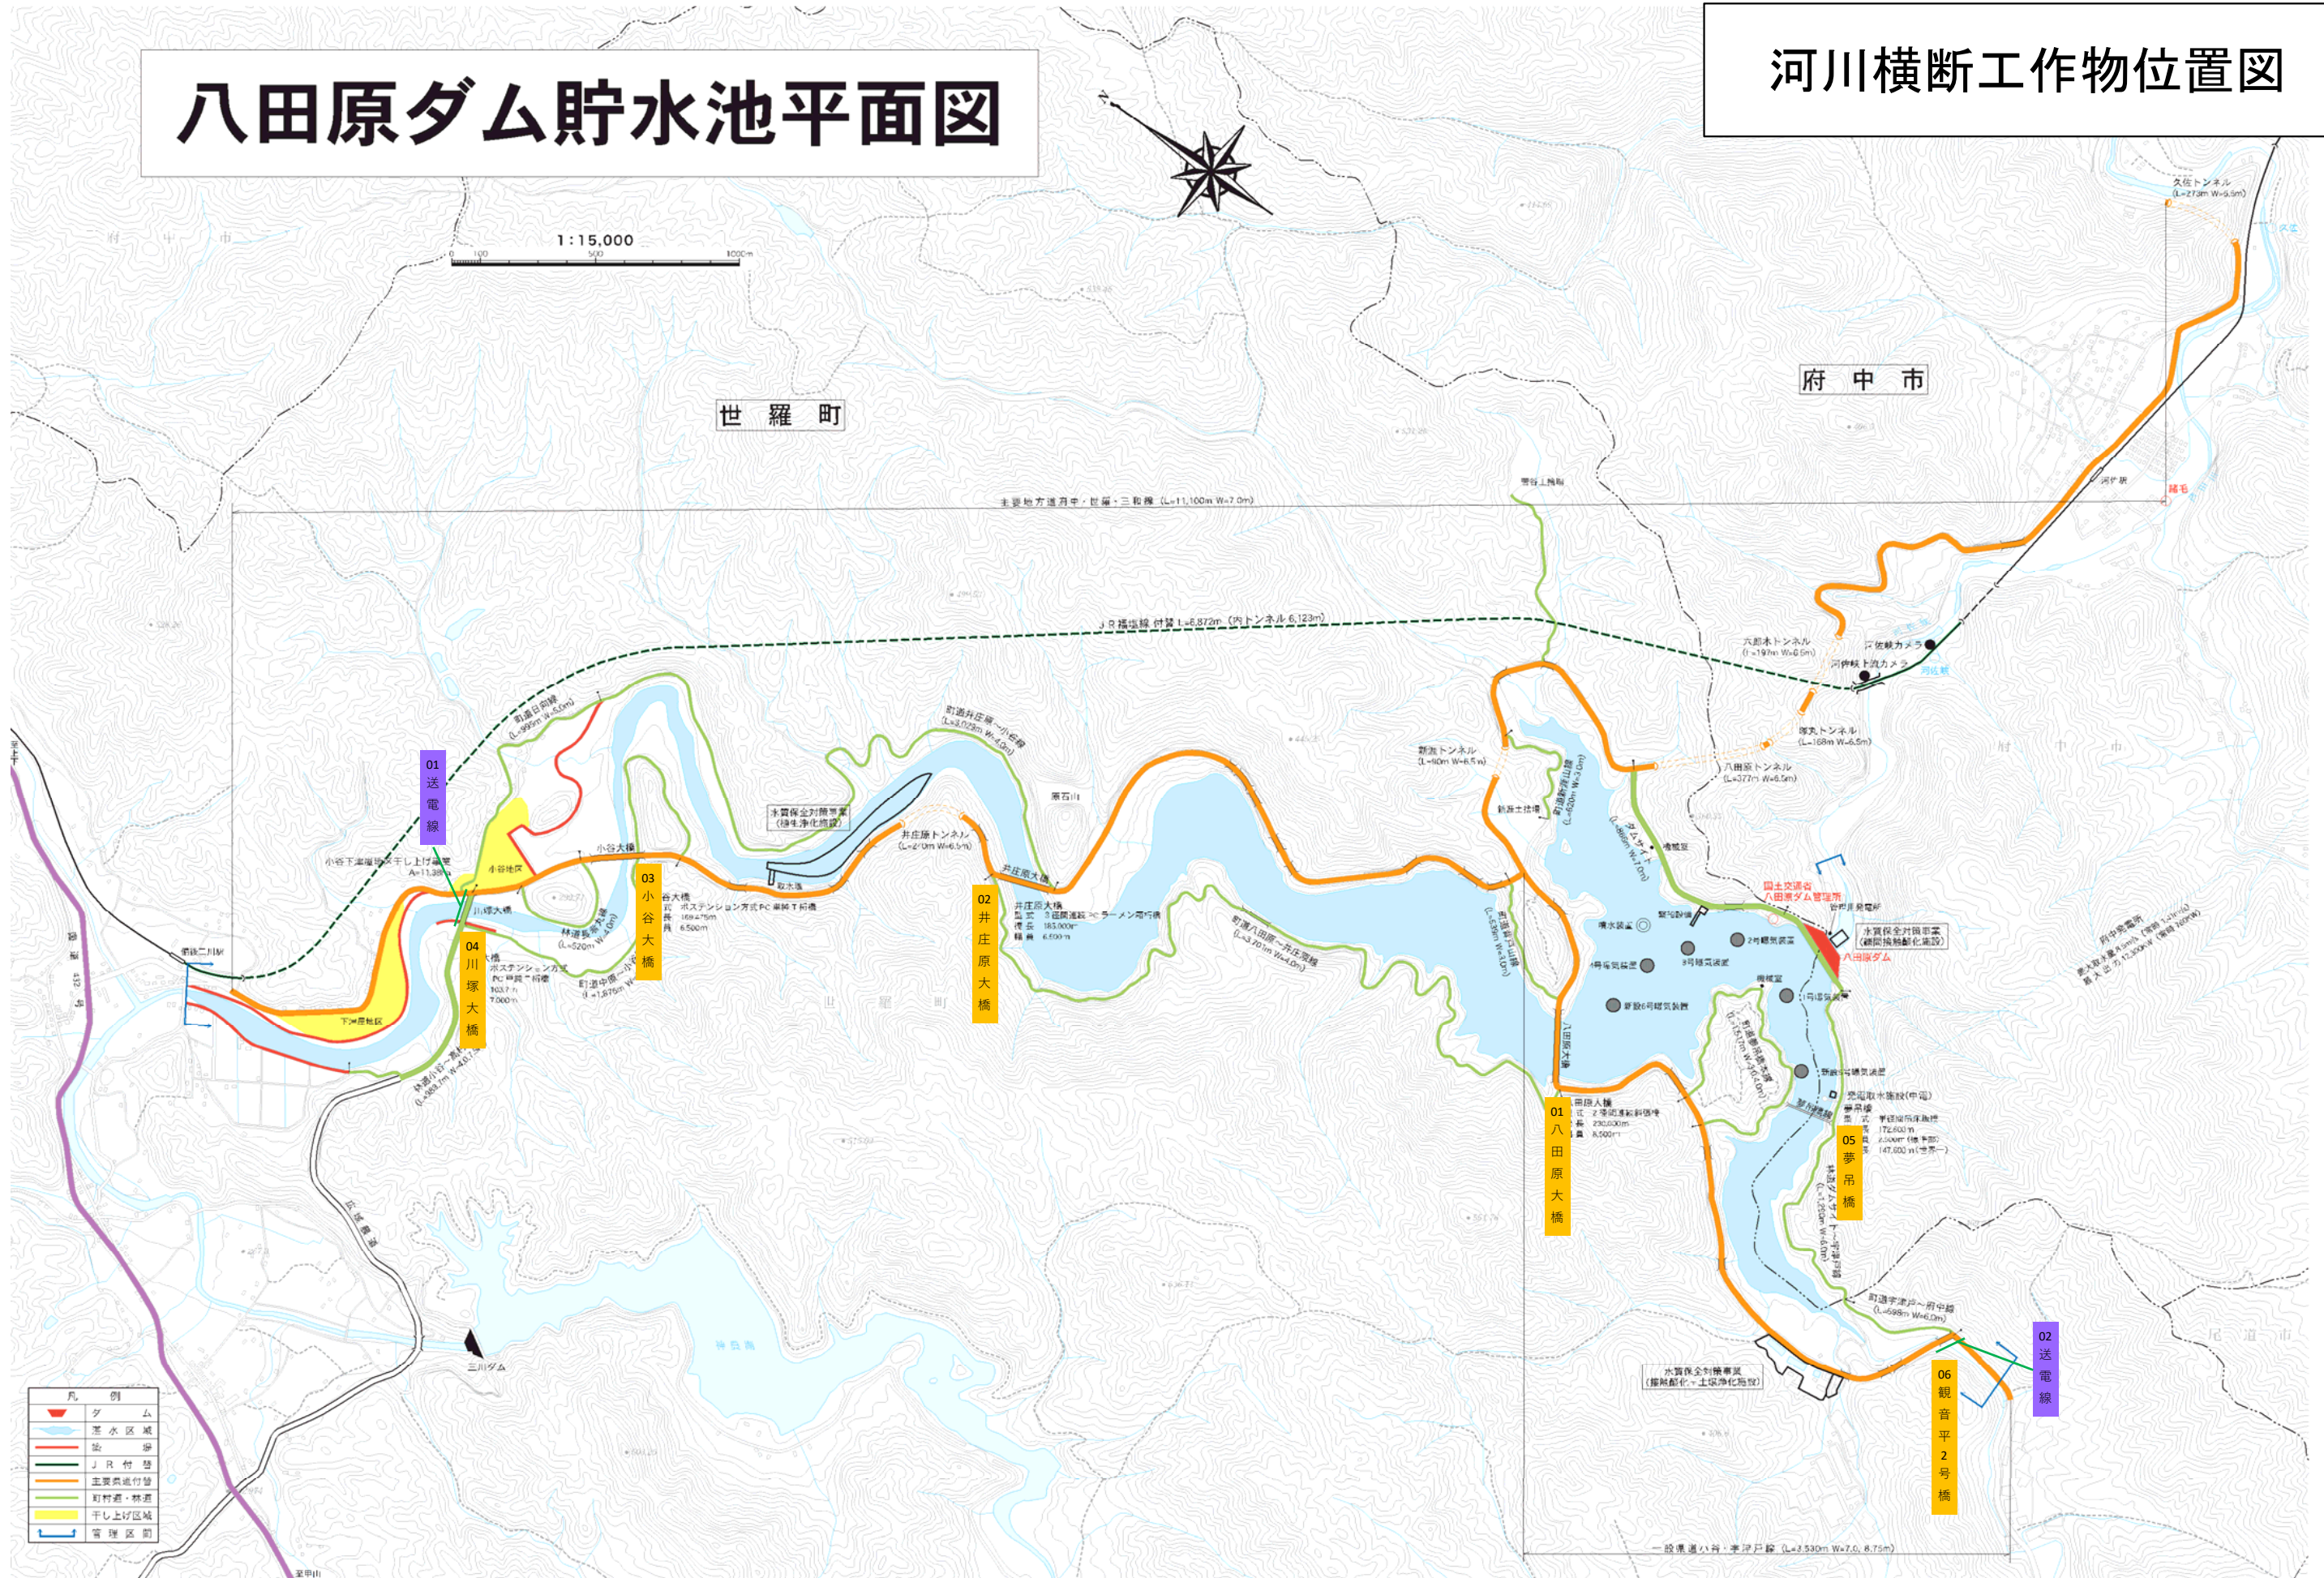

【芦田川水系】河川横断工作物一覧表（橋梁）

番号	河川名	名称	管理者	位置	堆砂杭からの距離 (km)	工作物の高さ (T.P)	備考
1	芦田川	八田原大橋	広島県	左岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先 右岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先	AL-4 AR-4 -350m	308.3	高さは主塔頂部
2	芦田川	井庄原大橋	広島県	左岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先 右岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先	AL-11 -50m AR-11 +50m	262.8	
3	芦田川	小谷大橋	広島県	左岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先 右岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先	AL-25 AR-25	258.6	
4	芦田川	川塚大橋	広島県	左岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先 右岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先	AL-29 AR-29 +20m	256.9	
5	宇津戸川	夢吊橋	世羅町	左岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先 右岸：広島県府中市諸毛町地先	UL-2 +30m UR-2 +30m	257.7	
6	宇津戸川	観音平2号橋	広島県	左岸：広島県世羅郡世羅町宇津戸地先 右岸：広島県世羅郡世羅町宇津戸地先	UL-8 -30m UR-8 +30m	257.3	

※工作物の高さは、橋面の高さ（参考）としている。ただし、八田原大橋は主塔頂部高である。

※工作物の高さには橋梁の高欄や照明灯などの付属物は含んでいない。

※詳細については、橋梁管理者に確認すること。

【芦田川水系】河川横断工作物一覧表（送電線等）

番号	河川名	名 称	管理者	位 置	堆砂杭からの距離 (km)	備考
1	芦田川	電力線 通信線 光ケーブル	中国電力ネットワーク(株) 西日本電信電話(株) 世羅町	左岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先 右岸：広島県世羅郡世羅町小谷地先	AL-29 AR-29 +20m	
2	宇津戸川	電力線 通信線	中国電力ネットワーク(株) 西日本電信電話(株)	左岸：広島県世羅郡世羅町宇津戸地先 右岸：広島県世羅郡世羅町宇津戸地先	UL-8 -30m UR-8 +30m	

※詳細については、送電線管理者に確認すること。