

## お知らせ

情報提供先 : 出雲市政記者クラブ

# 平成25年8月19日発生 ゲート修繕工事による論田川への汽水の流入について(第1報)

出雲河川事務所発注による斐伊川ゲート修繕外工事において、現地調査中に誤ってゲートの操作を行い、宍道湖の汽水が逆流して、論田川へ流入する事態が発生しました。詳細については確認中ですが、現時点で把握している情報は下記のとおりです。

### 記

発生日時: 平成25年 8月19日(月)9:00頃

発生箇所: 論田川河口樋門(島根県出雲市灘分町地内)

概要: 斐伊川ゲート修繕外工事の現地調査(寸法測定等)を行うため、論田川河口樋門(常時は閉塞)のゲート操作を実施(全閉→全開約40分間)した。そのため、論田川より水位の高かった宍道湖の汽水が、論田川と山王川並びに平次川へと逆流して流入した。これにより両河川の水位が約40cm上昇したが、水位を低下させるため出雲市及び土地改良区が排水機場2箇所を約1時間稼働させ、1時間後に水位を平常に戻した。

現在、河川の塩分濃度は調査中である。また、農作物への影響についても調査中である。

今後、詳細がわかり次第発表します。

## 問い合わせ先



国土交通省

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所


電話:0853-21-1850(出雲河川事務所代表)

副所長(技術) たけべ まさみ  
武部 真実

電話:080-1632-2274(携帯)

【担当】 管理第一課長 かねしげ かずあき  
兼重 和明

電話:090-3379-1611(携帯)

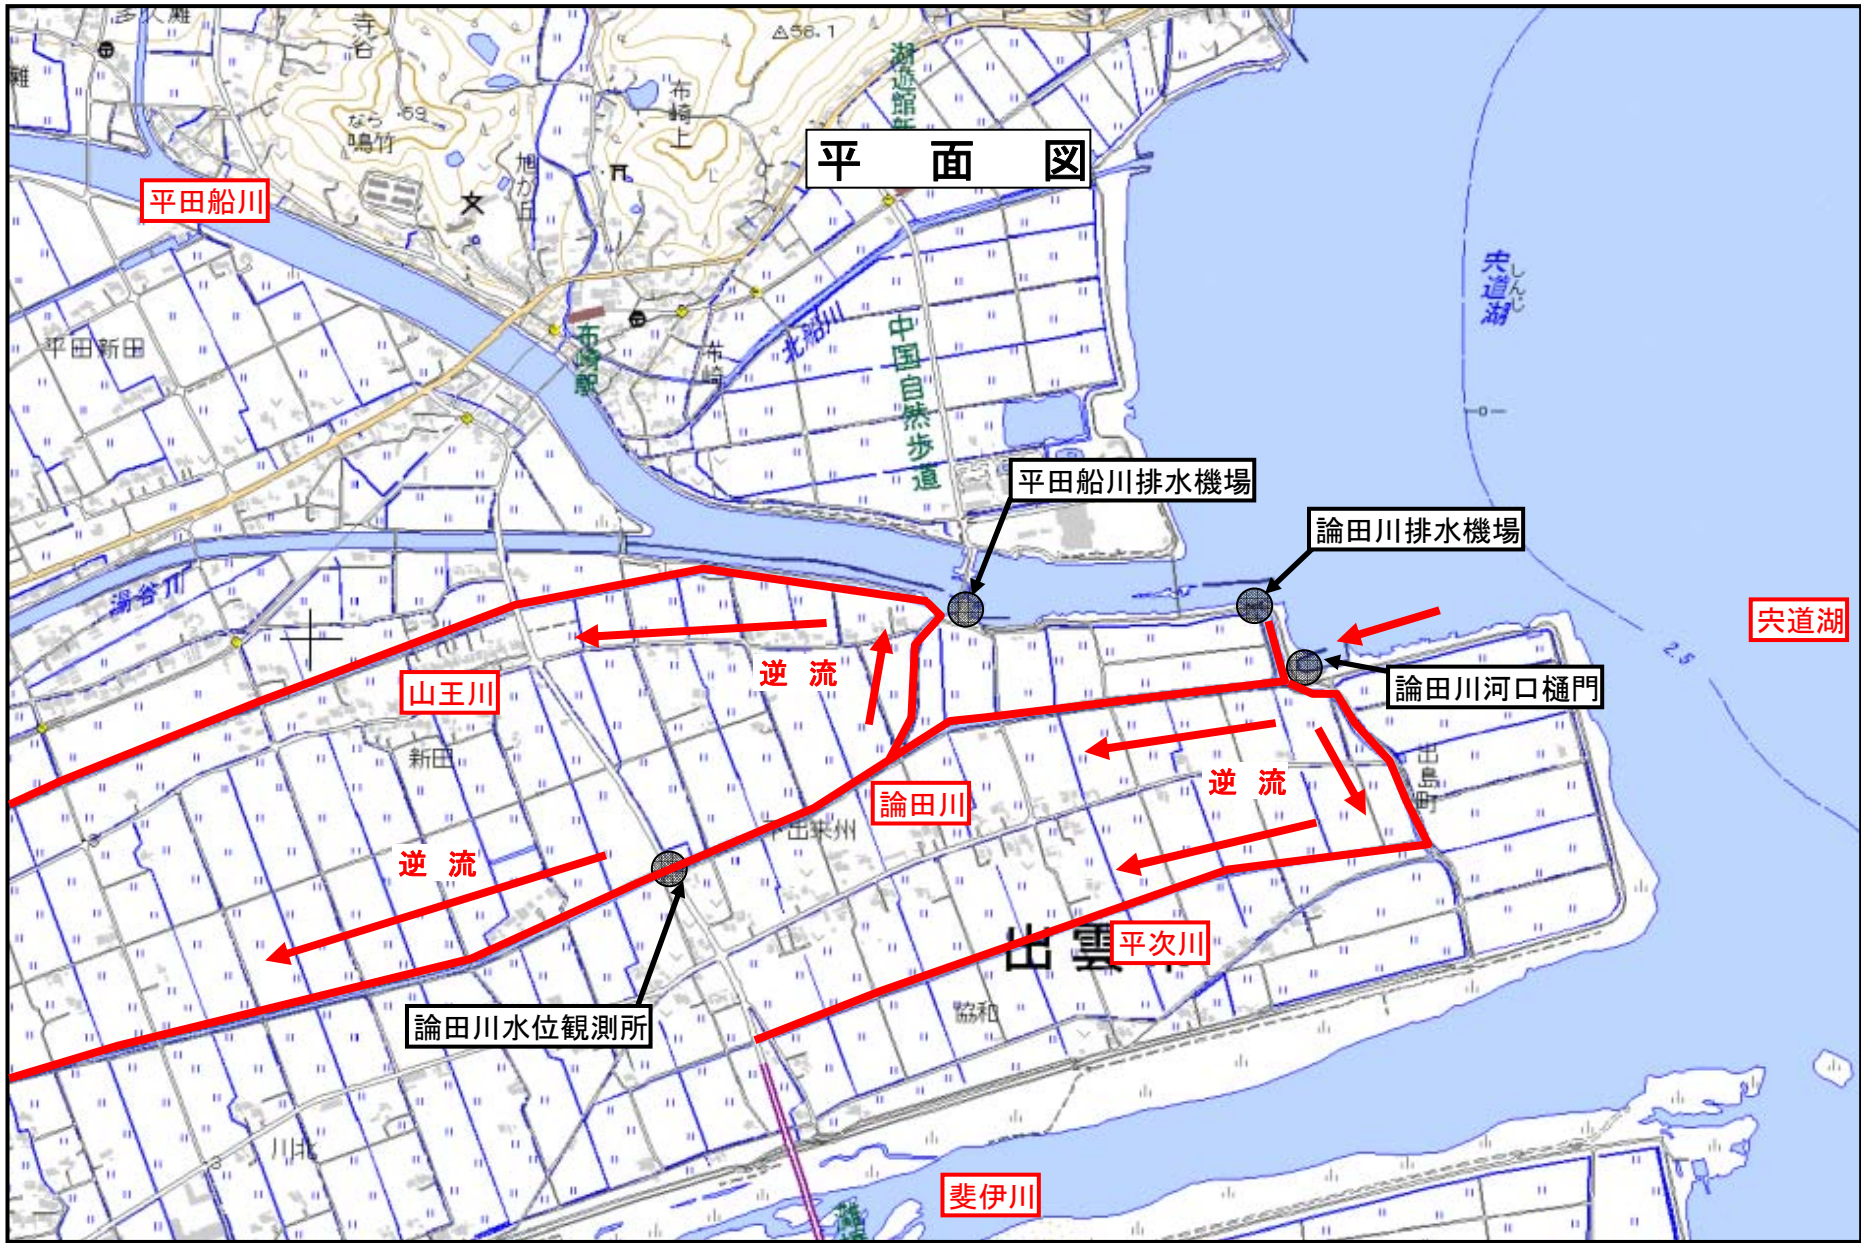

平面図

平田船川

平田船川排水機場

論田川排水機場

相模湖

山王川

逆流

論田川河口樋門

逆流

論田川

逆流

出雲川

平次川

論田川水位観測所

斐伊川