

# やすぎ 一般国道9号 安来電線共同溝

## 事業概要

本事業箇所は、商業施設等が立ち並ぶ安来市内の中心市街地に位置し、安来駅を中心としたあんしん歩行エリアに位置しており、電線類を地中化することにより、安全で快適な通行空間の確保、都市景観及び台風や地震時において電柱等の倒壊を防止し、災害時におけるライフライン及び緊急輸送道路の安全性を確保することが必要。


平成28年度の事業内容(予定)

- ・本体工事、支障物件移設

## 事業箇所図



整備前

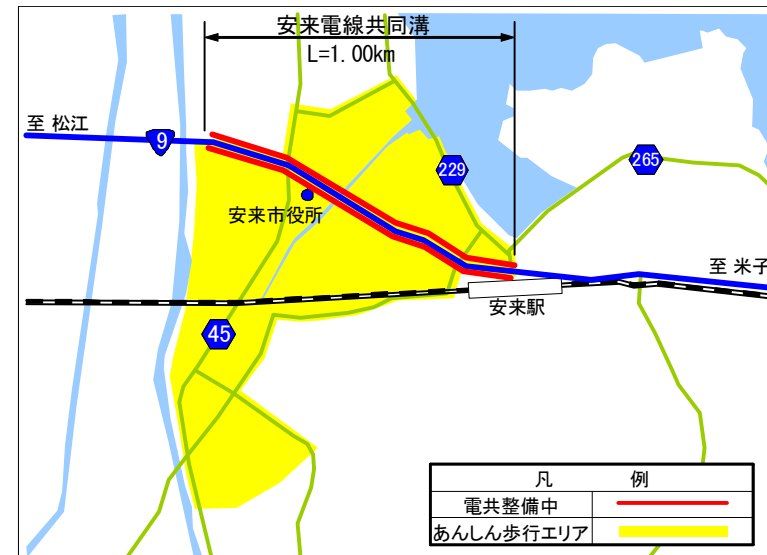


## 状況写真



- 従来の架空方式によると、電柱が歩道などを占有し、歩行者などの安全確保の面で問題があります。
- 電柱、電線があることで煩雑な印象を与え、都市景観が悪化しています。
- 災害時には倒壊による交通障害になることがあります。

## 標準横断面図

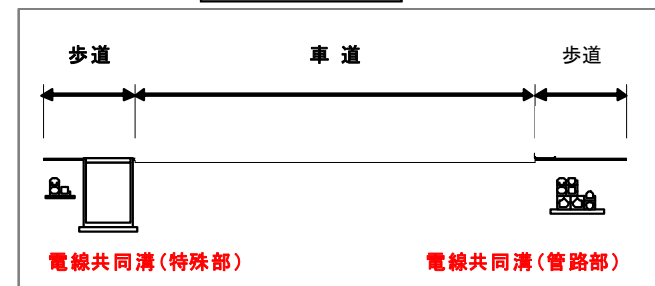

- 電柱がなくなり、歩道が広く使えるため、歩行者などが安全に通行することができます。
- 電柱、電線なくなることですっきりとした印象を与え、良好な都市景観を創造することができます。