

百間川河口水門の巻き上げ機の

応急復旧完了について

4月22日に巻き上げ機の一部が破損しましたが、出水期（6月15日～）を迎えるにあたり、応急復旧が完了したことをお知らせします。

これにより、計画規模の洪水に対しても安全に流下させることができます。

再発防止策については、学識者の意見も踏まえ、とりまとめる予定です。

【応急復旧内容について】



代替品の巻き上げ機を、調整や清掃などのメンテナンスを行った上で設置し、動作確認により正常にゲートが開閉することを確認しました。

なお、併せてゲートの損傷の有無を点検しましたが、異常は認められませんでした。


【今後の予定】

- ① 学識者からの意見聴取を行い、再発防止策についてとりまとめを行います。
－意見聴取する学識者－
 - ・水工学 岡山大学 前野教授
 - ・機械工学 鳥取大学 川添教授
- ② 巻き上げ機の更新を行う本復旧は出水期（～10月15日まで）が明けた後実施します。

百間川河口水門位置図

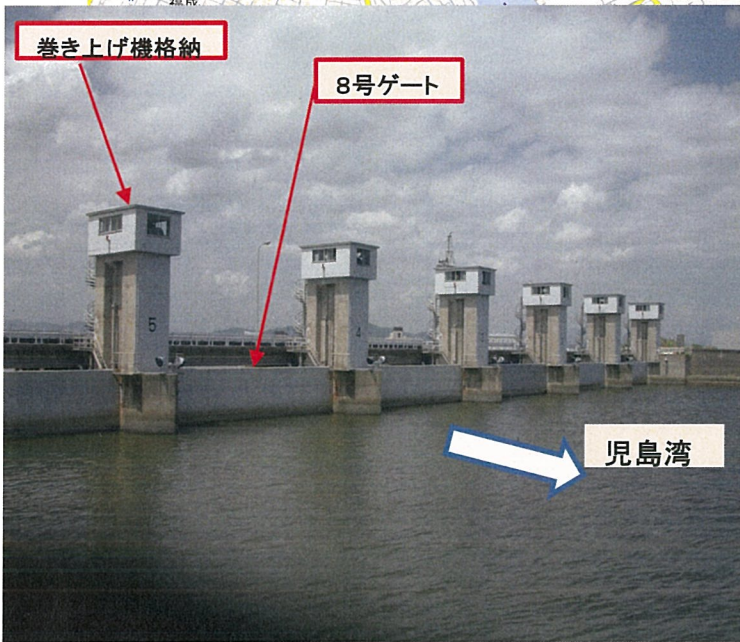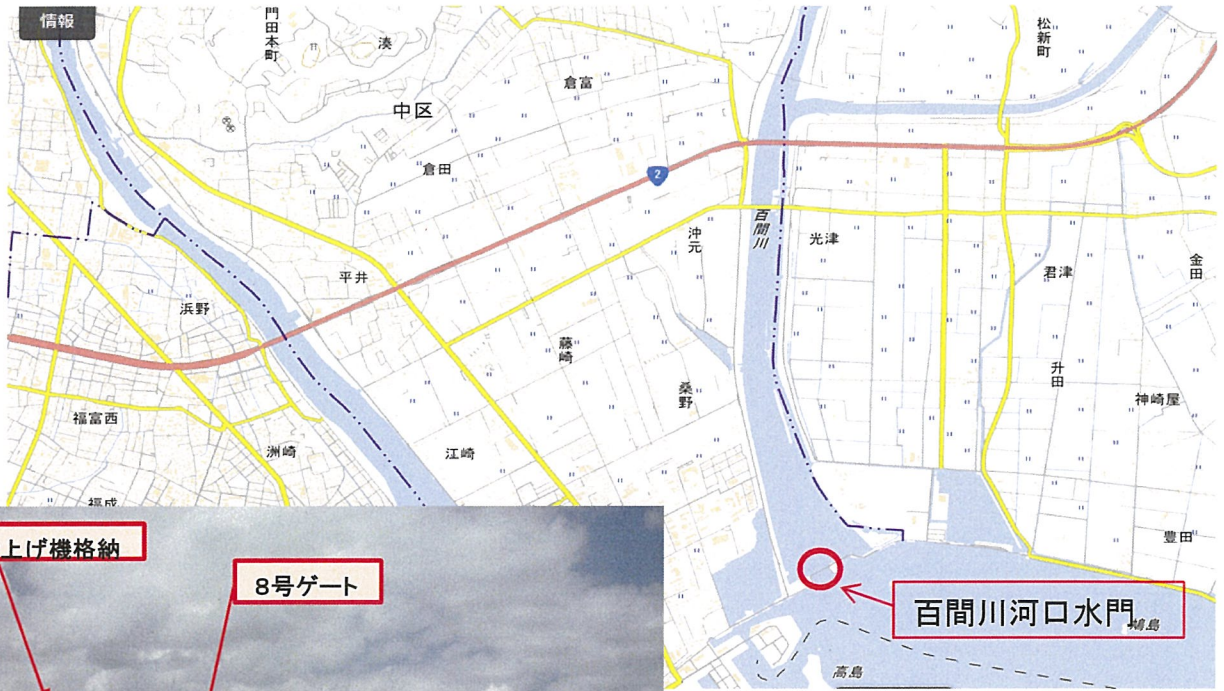

応急復旧した巻き上げ機

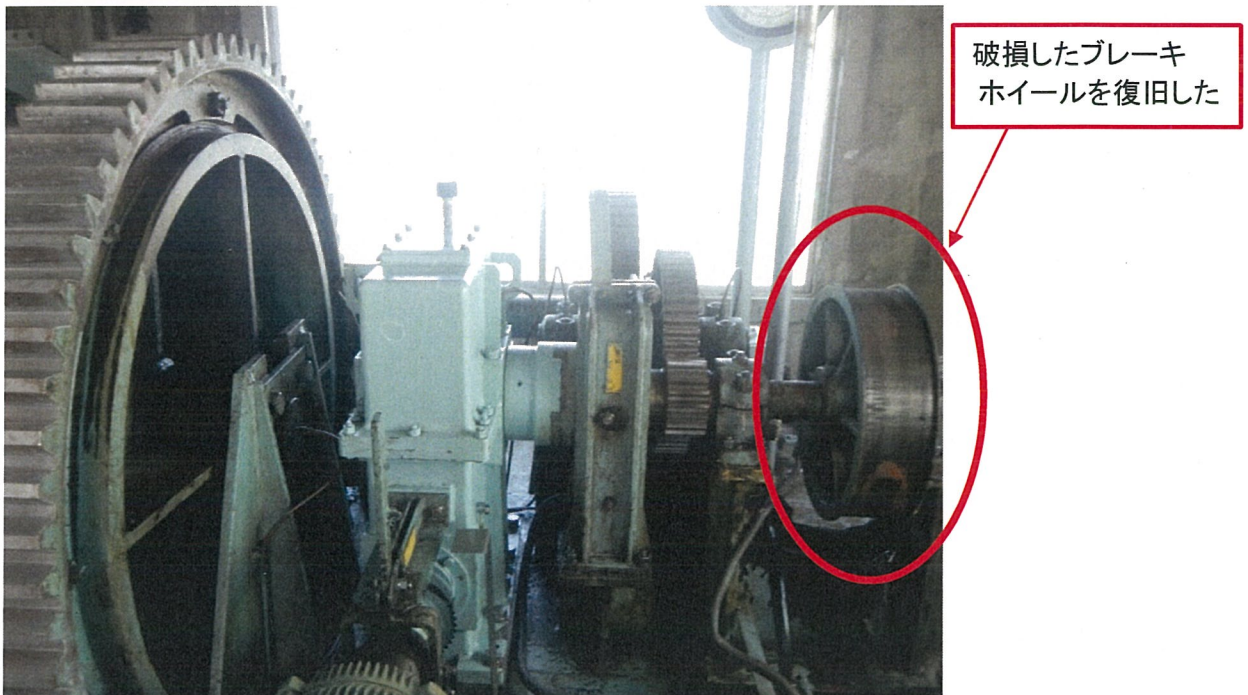

応急復旧した巻き上げ機によりゲートは正常に開閉しました



ゲートの変位や損傷が無いか確認しましたが異常はありませんでした

