


農薬投棄対応の採水箇所

4箇所：①中塚橋、②虹橋、③中央橋、④人丸橋

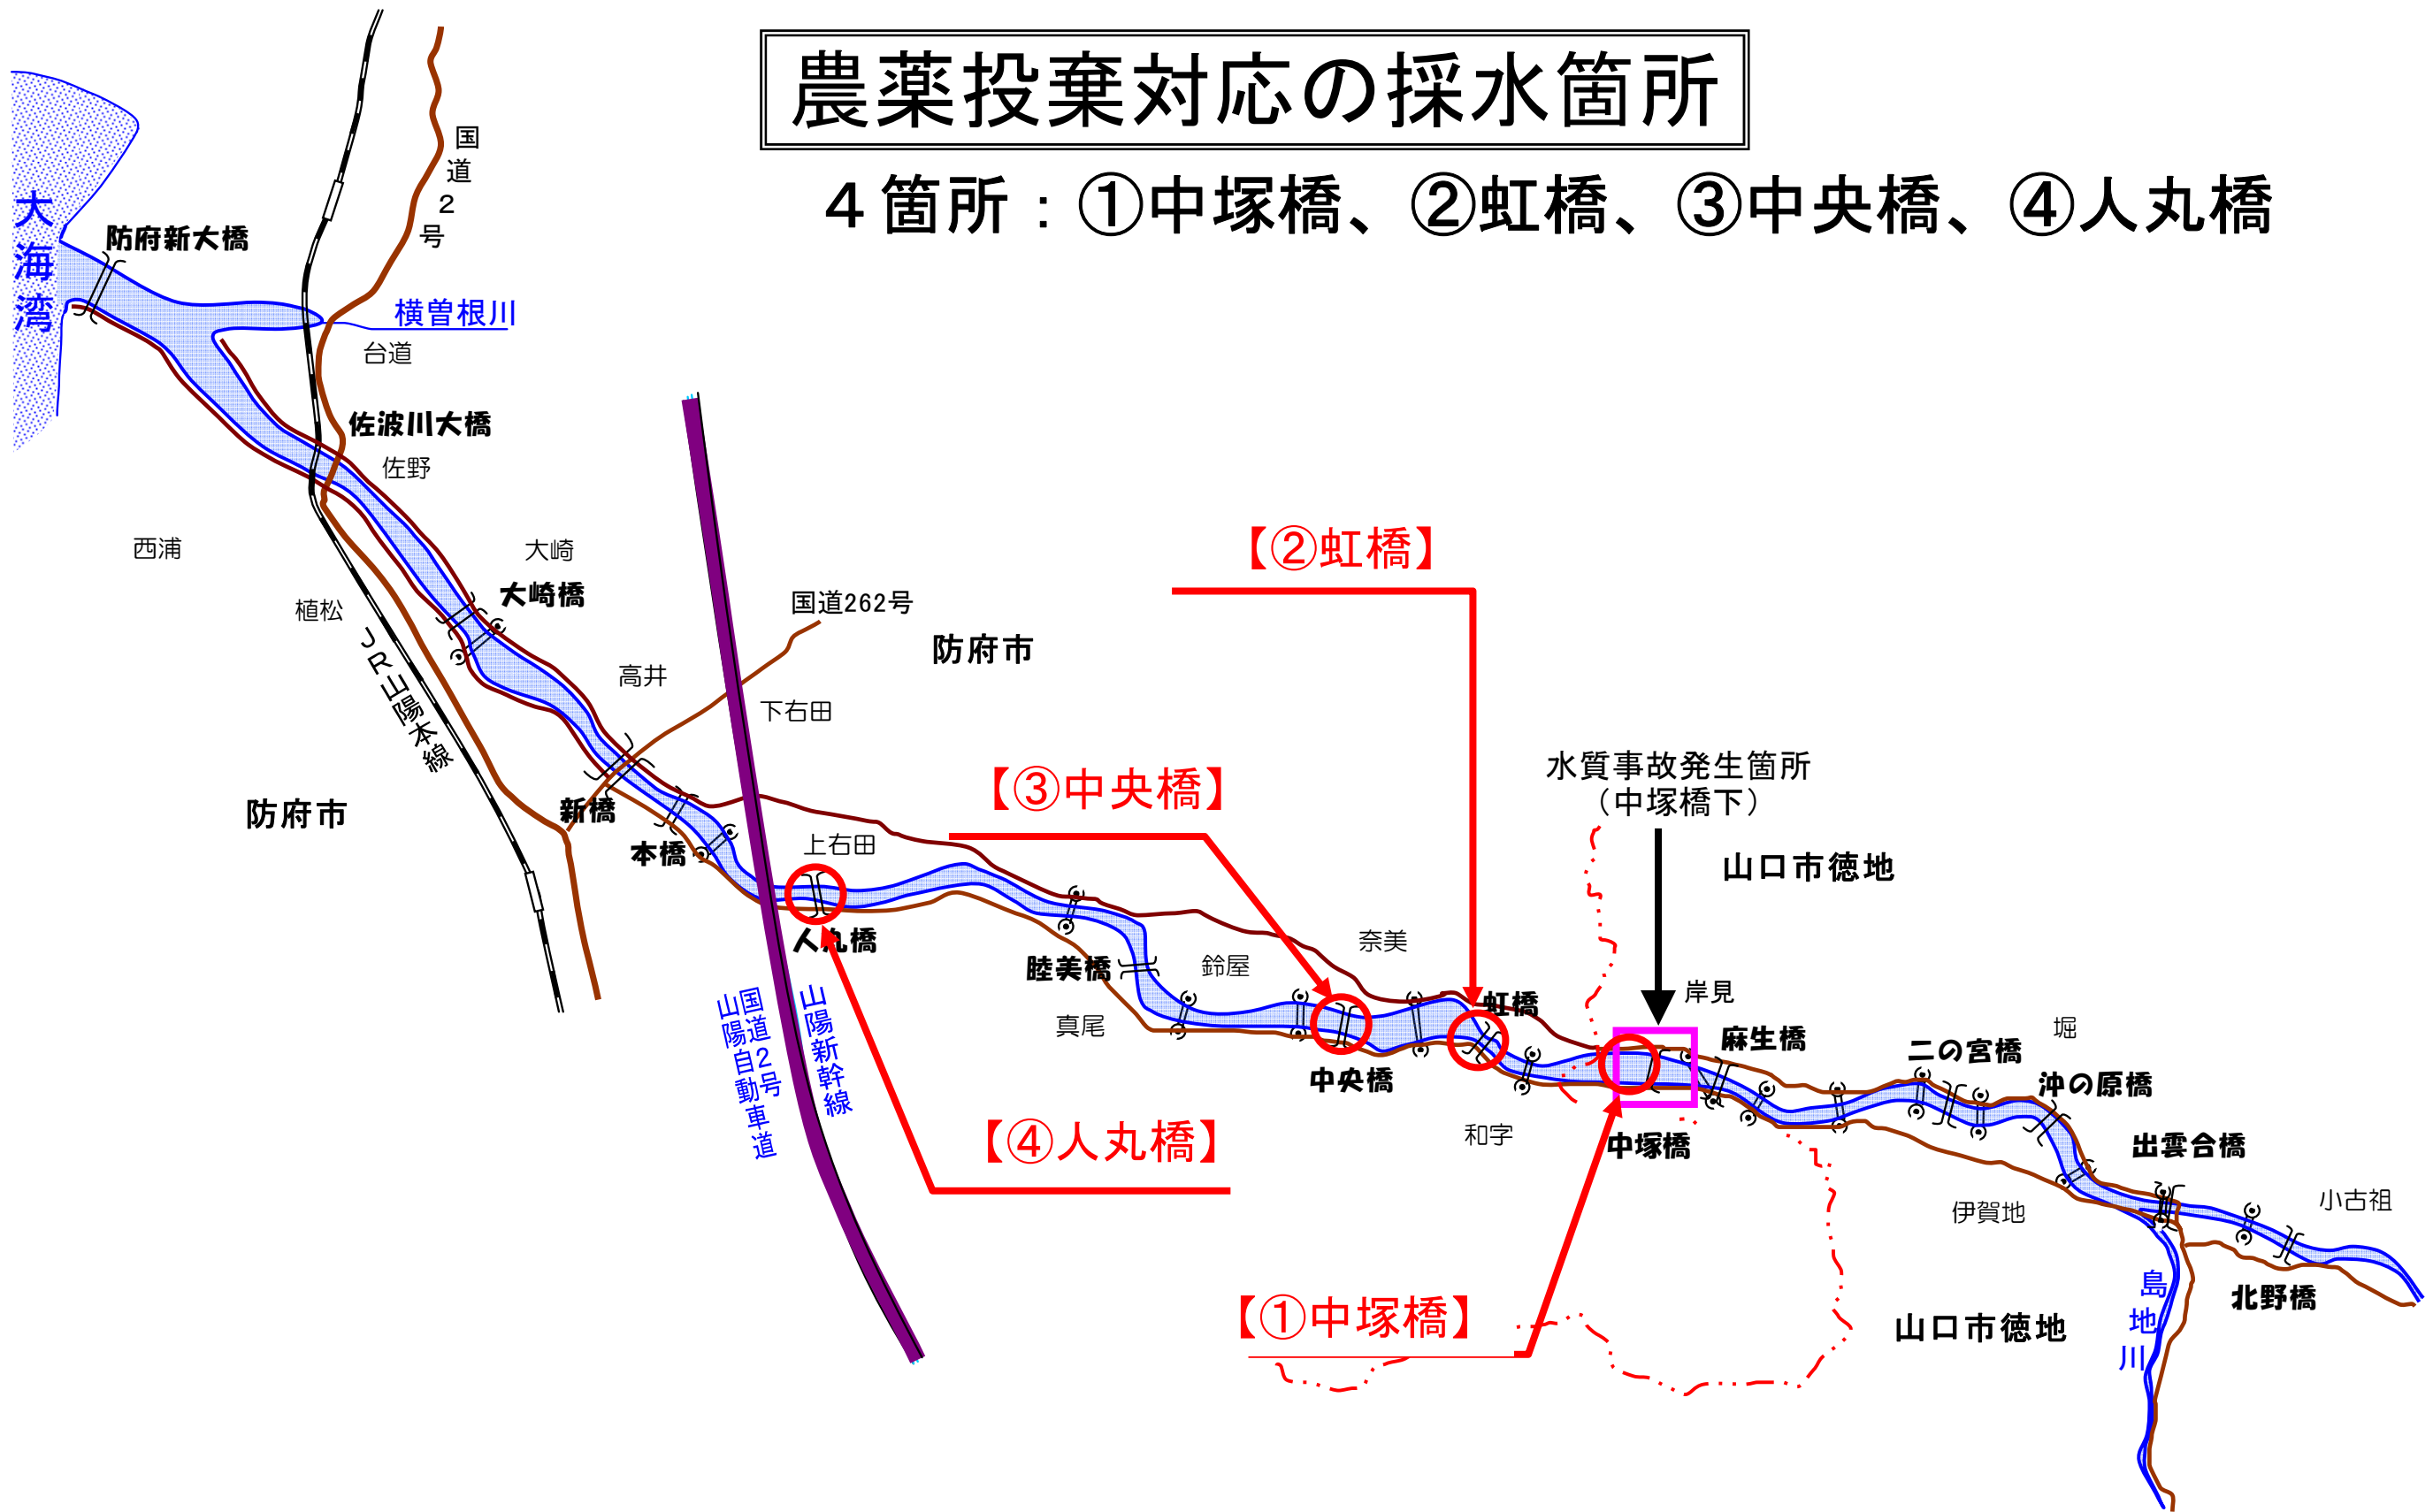

平成23年8月4日

佐波川採水分析結果

【キタジンP（イプロベンホス）】

	水道管理目標 設定項目(※1)	8月1日、2日採水 (発表済み)	8月3日採水 (今回発表)
①中塚橋	0.008mg/L 以下	ND	ND
②虹橋	0.008mg/L 以下	ND	ND
③中央橋	0.008mg/L 以下	ND	ND
④人丸橋	0.008mg/L 以下	ND	ND

ND: 定量下限値以下(※2)

※1) 「水道管理目標設定項目」とは、評価値が暫定であったり、検出レベルは高くないものの水道水質管理上、注意喚起すべき項目として設定されている。

※2) 「定量下限値」とは、ある分析方法で定量できる、最低限の濃度又は量をいう。