

## お知らせ

### 江の川における取水制限の解除について

8月19日から実施してきた取水制限を全面解除します。

江の川の上流域においては、7月以降の小雨の影響により灰塚ダムの貯水量が低下したため、8月19日から取水制限を実施してきましたがその後の降雨により、灰塚ダムの貯水率が改善しましたので、10月8日(水)午前9時をもって取水制限を全面解除します。

(※灰塚ダム貯水率 60.1% : 10月7日午前9時現在)

また、これに伴い、三次河川国道事務所渇水対策支部も、同日午前9時に解散します。

流域の皆様方には、長期間、節水にご協力をいただきありがとうございました。今後とも水利用につきましては、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

#### <経過>

8月19日～31日	第1次取水制限 (農業用水40% : 灰塚ダム)
9月1日～20日	第2次取水制限 (農業用水70% : 灰塚ダム)
9月21日～	第3次取水制限 (農業用水60% : 灰塚ダム) (非かんがい期)

10月8日午前9時 取水制限全面解除

平成20年10月7日

問い合わせ先 国土交通省三次河川国道事務所 河川管理課

副所長(河) 横尾和久

河川管理課長 中井喜美男

TEL (0824) 63-4121

FAX (0824) 63-3132

## 灰塚ダム貯水池状況

平成20年10月7日 現在


貯水位 (9時)	228.41 m	
有効貯水量 (9時)	5,835 千m <sup>3</sup>	
貯水率 (9時)	60.1 %	(9時)
流入量 (前日平均)	3.63 m <sup>3</sup> /s	1.78 m <sup>3</sup> /s
放流量 (前日平均)	1.23 m <sup>3</sup> /s	1.23 m <sup>3</sup> /s

### 4月から8月の状況

月日	平均流入量(m <sup>3</sup> /s)	前年比(%)	降雨量(mm)※	前年比(%)
4	上	H20/H19	110.6	H20/H19
	中	6.08/3.64		110.6/64.5
	下	167%		171%
5	上	H20/H19	153.1	H20/H19
	中	3.78/4.16		153.1/153.6
	下	91%		100%
6	上	H20/H19	80.1	H20/H19
	中	3.07/5.03		80.1/148.7
	下	61%		54%
7	上	H20/H19	56.7	H20/H19
	中	1.16/14.92		56.7/285.8
	下	8%		20%
8	上	H20/H19	112.8	H20/H19
	中	1.27/2.29		112.8/92.9
	下	55%		121%
9	上	H20/H19	115.4	H20/H19
	中	1.94/2.28		115.4/92.8
	下	85%		124%

※降雨量は、灰塚ダム流域平均雨量。

# 江の川水系上下川 灰塚ダム貯水容量図

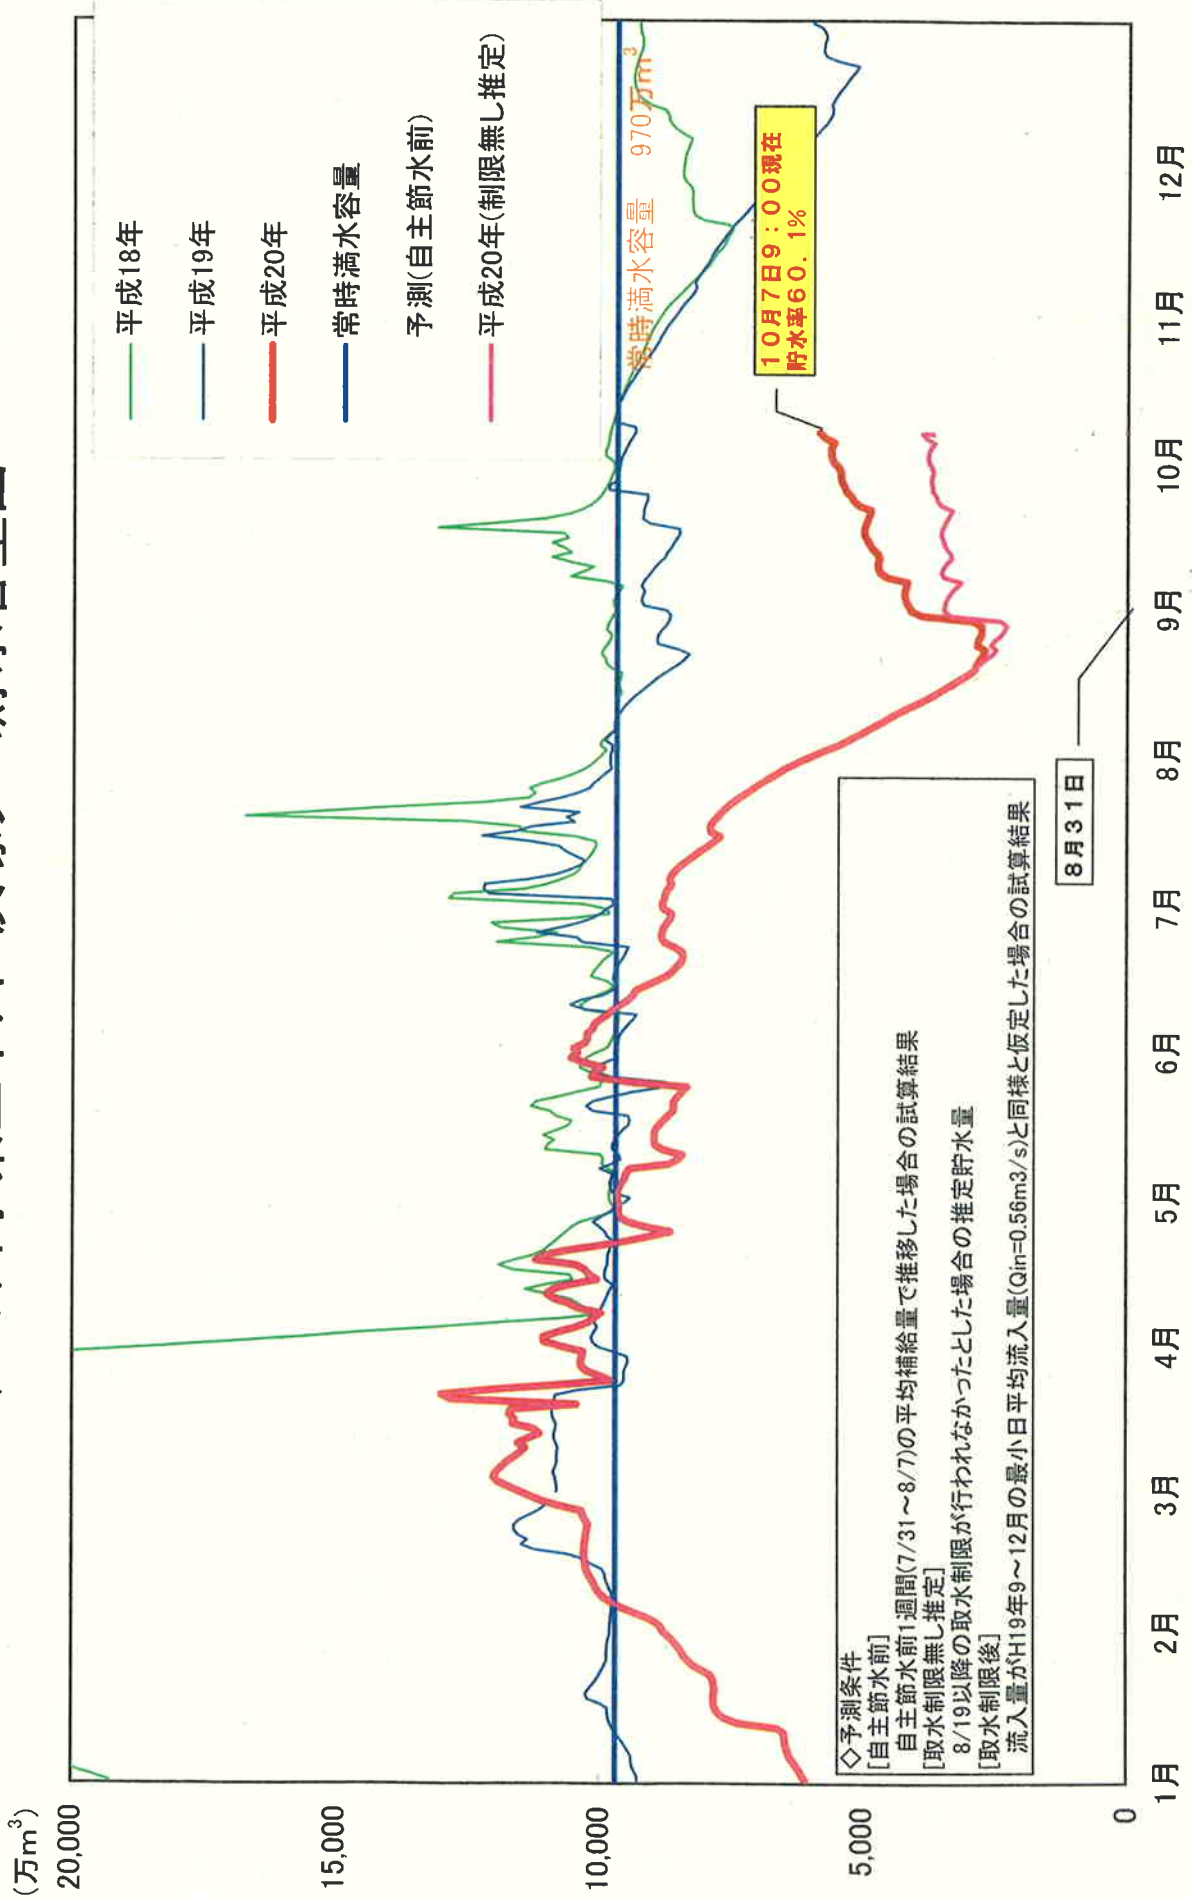

# 灰塚ダム流域平均降水量

【mm】

