

お知らせ

配 布 日

令和5年1月23日

16:30

発表者：岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

資料提供先：岡山県政記者クラブ

吉井川水系^{ふくとみがわ}福富川^{はつせがわ}～初瀬川において確認された泡の流出について(最終報)
～現時点で影響報告はありません～

令和5年1月20日、吉井川水系福富川及び初瀬川において泡の流出が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。国及び岡山県の水質調査の結果から水質への異常は確認されませんでした。

- 1月23日現在、福富川及び初瀬川では現在も泡が確認されますが、1月21日より、和気浄化センター放水口付近には消泡作業を実施しています。
- 福富川及び初瀬川並びに吉井川において1月20日に水質検査を行いました。国及び岡山県の結果から水質への異常は確認されていません。
- 発生原因及び発生源は不明ですが、水質検査の結果「界面活性剤※」が検出されました。
※界面活性剤＝洗剤成分
- 福富川及び初瀬川へ設置されたオイルフェンスは、消泡作業に併せて撤去する予定です。
- 1月20日から22日にかけて国による河川の巡視を行いました。異常は確認されていません。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点までに利水者からの影響報告はありません。

以上をもって、終報とします。

《本件概要》

・通報日時

令和5年1月20日(金)午前9時00分頃

・発生箇所

一級河川吉井川水系福富川 岡山県和気郡和気町福富 和気浄化センター放流口(位置図のとおり)

・通報等の経緯

発泡を確認した和気町から岡山県備前県民局東備地域事務所への通報

〈問い合わせ先〉

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

【国管理区間】国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5196(防災情報課直通)

総括保全対策官 乗松 晃生

防災情報課長 田邊 充宏

【県管理区間】岡山県 土木部 河川課

電話 086-226-7478(水政班直通)


総括主幹(水政班長) 関野 英雄

主事

境野 百花

位置図

地理院地図
(電子国土Web)

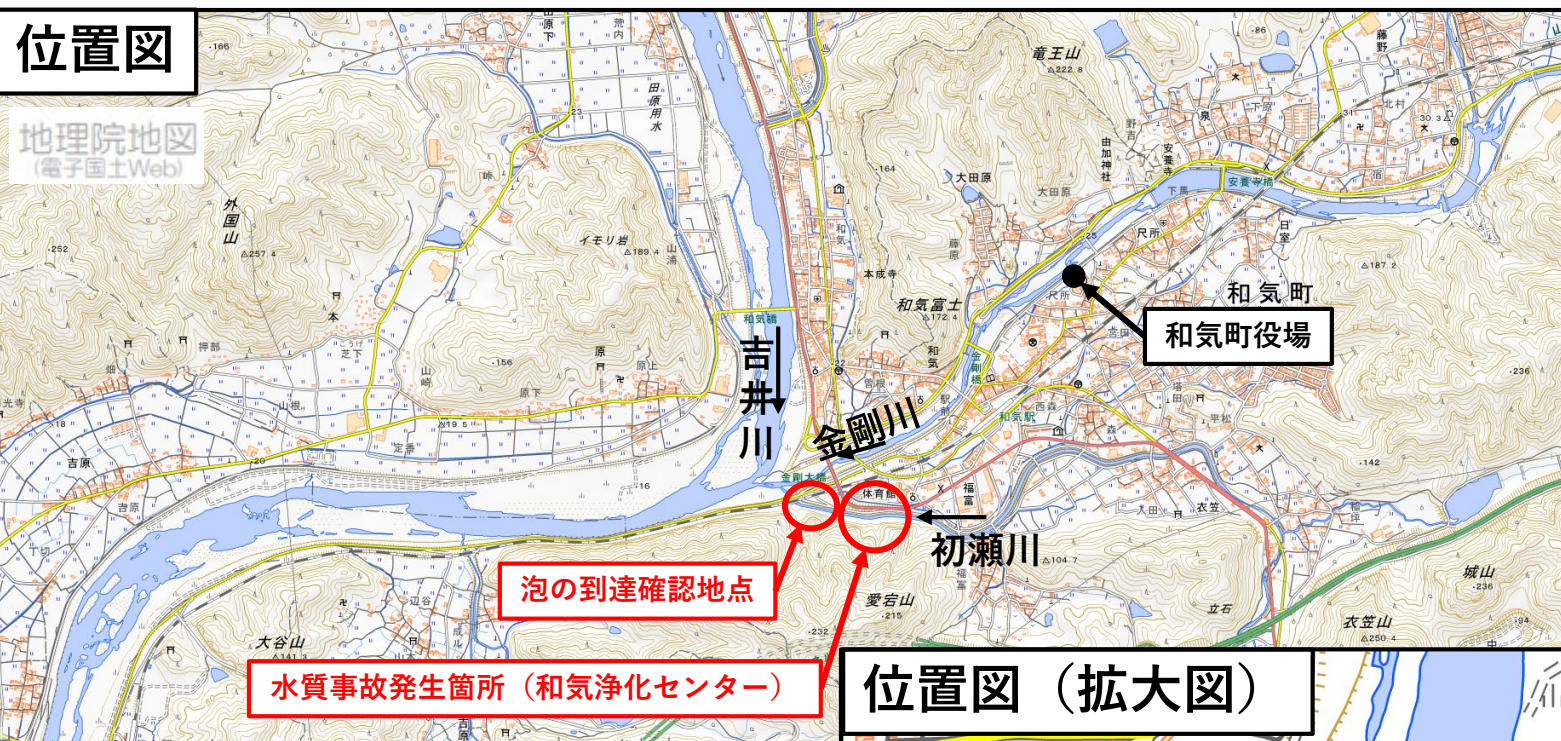

位置図 (拡大図)

