

令和8年8月21日

千代川水系袋川で農業用水20%の節水を開始します ～鳥取河川国道事務所に渇水対策支部を設置します～

千代川流域においては、梅雨明け以降、降水量が例年に比べ少ない状況が続いており、袋川上流の殿ダムでは、本日15時時点で貯水率が50.2%まで低下しています。

千代川流域水利用協議会（8月17日開催）では、殿ダムの貯水率が50%を下回った段階で渇水調整を実施することとしており、本日中には50%を下回ると予測されることから、17時より袋川流域の農業用水20%の節水を開始します。

また、上記に伴い、本日17時に鳥取河川国道事務所渇水対策支部（※）を設置します。袋川流域の皆様には、節水のご協力をお願いいたします。

なお、千代川の用瀬観測所の日平均流量は、20日時点で6.22m³/sとなっていますが、6.0m³/sを下回った段階で取水制限を実施することとしております。その際は別途お知らせをいたします。

※渇水対策支部の業務内容…河川の水質状況の把握、各利水者の取水実態の把握等の業務を行います。

＜配布場所＞ 鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ

＜問合せ先＞ 国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
副所長 若井 克文 （わかい かつふみ）
占用調整課長 山崎 慎太郎 （やまさき しんたろう）
電話：0857-22-8435（代表）

※本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」ページでも公開しています。



鳥取河川国道事務所HP

<https://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

X(旧Twitter)

https://x.com/mlit_tottori

千代川流域水利用協議会 千代川水系千代川・袋川渇水対応タイムライン

令和8年2月25日 運用開始



事前渇水行動計画(千代川水系千代川・袋川 4月1日～9月30日)

【千代川】 用瀬水位 流量観測所	【袋川】 殿ダム 利水容量率	渇水の状況		調整の目安		河川管理者	河川管理者 ダム管理者	利水者	
		千代川	袋川	千代川	袋川	千代川	袋川	関係自治体	関係利水者
～ 8.00m3/s (日平均) ↓ 渇水発生前	100% ～ 60%	9.00m3/s 程度	70%程度			【適正な河川管理】 ◇河川環境の確認		【平時からの適正な施設処理】 ◇施設等の水回りの整備・点検	【平時からの適正な施設処理】 ◇施設等の水回りの整備・点検
						【事前行動・情報収集】 ◇気象情報などの情報収集		【事前行動・情報収集】 ◇気象情報などの情報収集 ◇水資源や節水に関する広報	【事前行動・情報収集】 ◇気象情報、用瀬水位流量観測所の水位、殿ダム貯水率に注意
		8.00m3/s 程度	60%程度	▼水利用協議会(幹事会)開催 用瀬水位流量観測所の流量が8.00m3/sを下回るまで、かつ、協議会委員から協議会(幹事会)開催の申し出があった場合に開催 ※自主節水の呼びかけ(目安10%)	▼水利用協議会(幹事会)開催 殿ダム貯水率が60%を下回るまでに開催 ※自主節水の呼びかけ(目安10%)	◇水利用協議会(幹事会)の招集・開催 ◇千代川の流況、殿ダム貯水率について情報提供		◇水利用協議会(幹事会)への参加 ◇千代川の流況、殿ダム貯水率について情報提供	◇水利用協議会(幹事会)への参加 ◇千代川の流況の確認 ◇殿ダム貯水率の確認 ◇自主節水等の検討
8.00m3/s (日平均) ～ 6.00m3/s (日平均) ↓ 自主節水期	60%程度 ～ 50%程度	6.00m3/s 程度	用瀬水位流量観測所の流量が減少傾向にあり、水利用を自主的に制限している状況	▼水利用協議会開催 用瀬水位流量観測所の流量が6.0m3/sを下回るまで、かつ、協議会委員からの協議会(幹事会)開催の申し出がある場合に開催 ※取水制限実施について協議	▼水利用協議会開催 殿ダム貯水率が50%を下回るまでに開催 ※取水制限実施について協議	◇河川環境の確認、流況の把握 ◇HPIに渇水情報の掲載 ◇水利用協議会の招集・開催		【情報提供・情報収集】 ◇利水者へ気象情報、千代川の流況、殿ダム貯水率などの情報提供	◇気象情報、千代川の流況、殿ダム貯水率の確認
							【渇水対策の推進】 ◇利水者へ節水呼びかけ ◇渇水に備えた体制準備 ◇水利用協議会への参加	【渇水対策の推進】 ◇自主節水の実施 ◇渇水に備えた体制準備 ◇水利用協議会への参加	
6.00m3/s (日平均) ～ 3.00m3/s (日平均) ↓ 渇水調整期	50%程度 ～ 20%程度			◇千代川利水:第1次取水制限 工水・農水許可量の10%節水	◇袋川農水:第1次取水制限 (殿ダム貯水率50%を下回るとき) 袋川農水20%節水	【適切な河川管理】 ◇渇水対策支部の立ち上げ ※千代川本川単独での支部立ち上げは状況に応じて ◇河川環境の確認、流況の把握 ◇HPIに渇水情報の掲載(毎日(土日祝日除く)) ◇渇水状況記者発表 ◇袋川農水:第2次取水制限 (殿ダム貯水率40%を下回るとき) 袋川農水30%節水 ◇袋川農水:第3次取水制限 (殿ダム貯水率30%を下回るとき) 袋川農水40%節水 ◇千代川利水:第2次取水制限 上水許可量の10%、工水・農水許可量の20%節水	◇渇水対策支部の立ち上げ ◇適正な利水補給、河川環境の確認、流況の把握 ◇HPIに渇水情報の掲載(毎日(土日祝日除く)) ◇渇水状況の記者発表(殿ダム貯水率50%を下回るとき) ◇さらなる節水の実施を周知 ◇渇水状況の記者発表(殿ダム貯水率30%を下回るとき) ◇さらなる節水の実施を周知 ◇渇水状況の記者発表(殿ダム貯水率20%を下回るとき) ◇水利用協議会の招集・開催	【渇水対策強化】 ◇利水者へ節水呼びかけ強化 ◇利水者の渇水対策を収集し河川管理者へ報告	【渇水対策強化】 ◇渇水対策 ・被害情報の収集、見回り等の実施、バルブ調節、ゲート調整 ◇千代川利水:第1次取水制限 工水・農水許可量の10%節水 ◇袋川農水:第1次取水制限(殿ダム貯水率50%を下回るとき) 袋川農水20%節水
		用瀬水位流量観測所の流量の減少が深刻度を増し、水利用の制限を強化している状況	殿ダム貯水率の減少が深刻度を増し、段階的に水利用の制限を強化している状況		◇袋川農水:第2次取水制限 (殿ダム貯水率40%を下回るとき) 袋川農水30%節水				◇渇水対策 ・被害情報の収集、見回り等の実施、バルブ調節、ゲート調整 ◇袋川農水:第2次取水制限(殿ダム貯水率40%を下回るとき) 袋川農水30%節水
		3.00m3/s 程度	20%程度	▼水利用協議会開催 用瀬水位流量観測所の流量が3.0m3/sを下回るまでに開催 ※取水制限強化について協議	▼水利用協議会開催 殿ダム貯水率が20%を下回るまでに開催 ※取水制限強化について協議				◇渇水対策 ・被害情報の収集、見回り等の実施、バルブ調節、ゲート調整 ◇水利用協議会への参加 ◇袋川農水:第3次取水制限(殿ダム貯水率30%を下回るとき) 袋川農水40%節水
3.00m3/s (日平均) ～ 0.00m3/s ↓ 異常渇水期	20%程度 ～ 0%	0.00m3/s	用瀬水位流量観測所の流量の減少が深刻度を増し、水利用の制限を強化している状況	殿ダム貯水率の減少が深刻度を増し、水利用の制限を強化している状況	◇袋川農水:第4次取水制限 (殿ダム貯水率20%を下回るとき) 袋川農水50%節水	【適切な河川管理】 ◇河川環境の確認、流況の把握 ◇HPIに渇水情報の掲載(毎日(土日祝日除く)) ◇協議会で決定した取水制限に応じて記者発表を実施	【渇水対策強化】 ◇適正な利水補給、河川環境の確認、流況の把握 ◇HPIに渇水情報の掲載(毎日(土日祝日除く)) ◇渇水状況の記者発表(殿ダム貯水率20%を下回るとき)	【渇水対策強化】 ◇かんがい利水者へ節水呼びかけ強化 ◇かんがい利水者の渇水対策を収集し河川管理者へ報告	【渇水対策強化】 ◇渇水対策 ・被害情報の収集、見回り等の実施、バルブ調節、ゲート調整 ◇千代川利水:第2次取水制限 上水許可量の10%、工水・農水許可量の20%節水 ◇袋川農水:第4次取水制限(殿ダム貯水率20%を下回るとき) 袋川農水50%節水

※このタイムラインは、渇水被害を最小限にとどめるため「用瀬水位流量観測所における流量」または「殿ダムの貯水率」に応じて想定される対策、行動を示したものです。
基本的にこのタイムラインに基づき各機関が行動することとしますが、各機関のその時の状況及び立場により適宜行動を変えることも差し支えないこととします。

【殿ダム貯留制限】
殿ダムの貯水率が70%となった時点で行徳の貯留制限流量(30m3/s)を解除

【殿ダム取水制限基準】
殿ダムの貯水率が50%を上回った段階で、河川流況、今後の降雨予測等を踏まえ総合的に判断したうえで、取水制限解除について水利用協議会に諮り決定する。

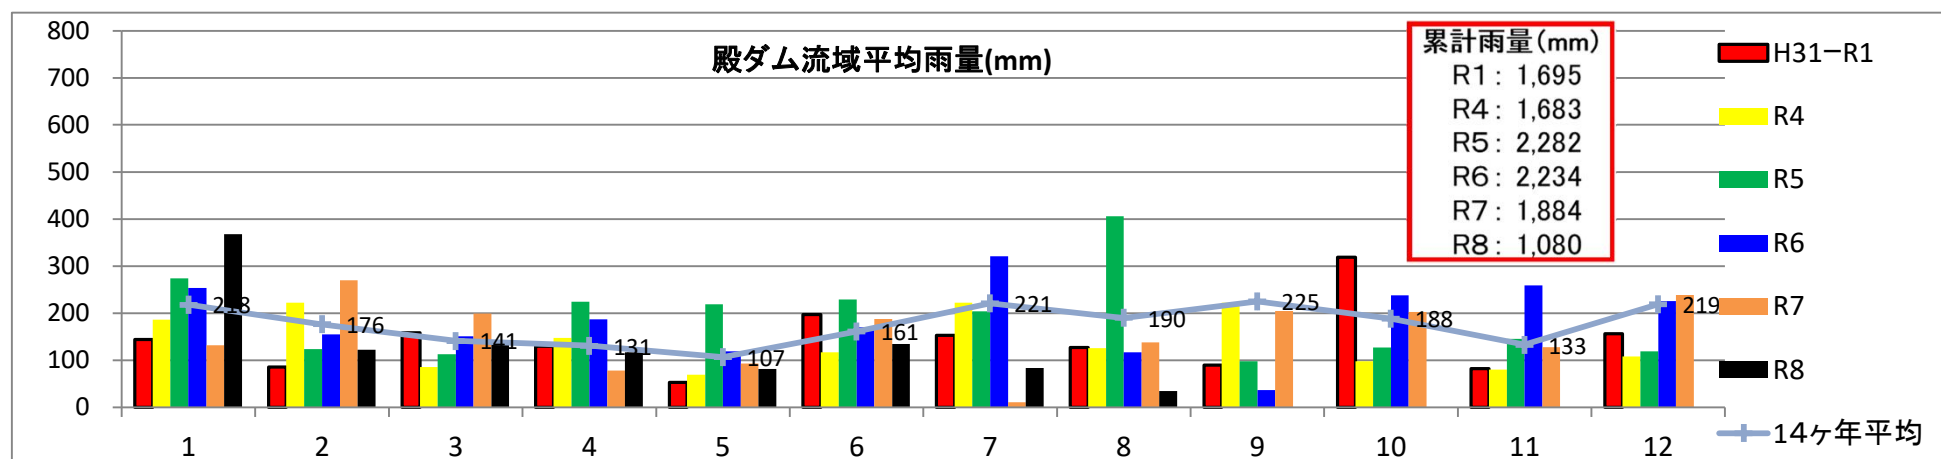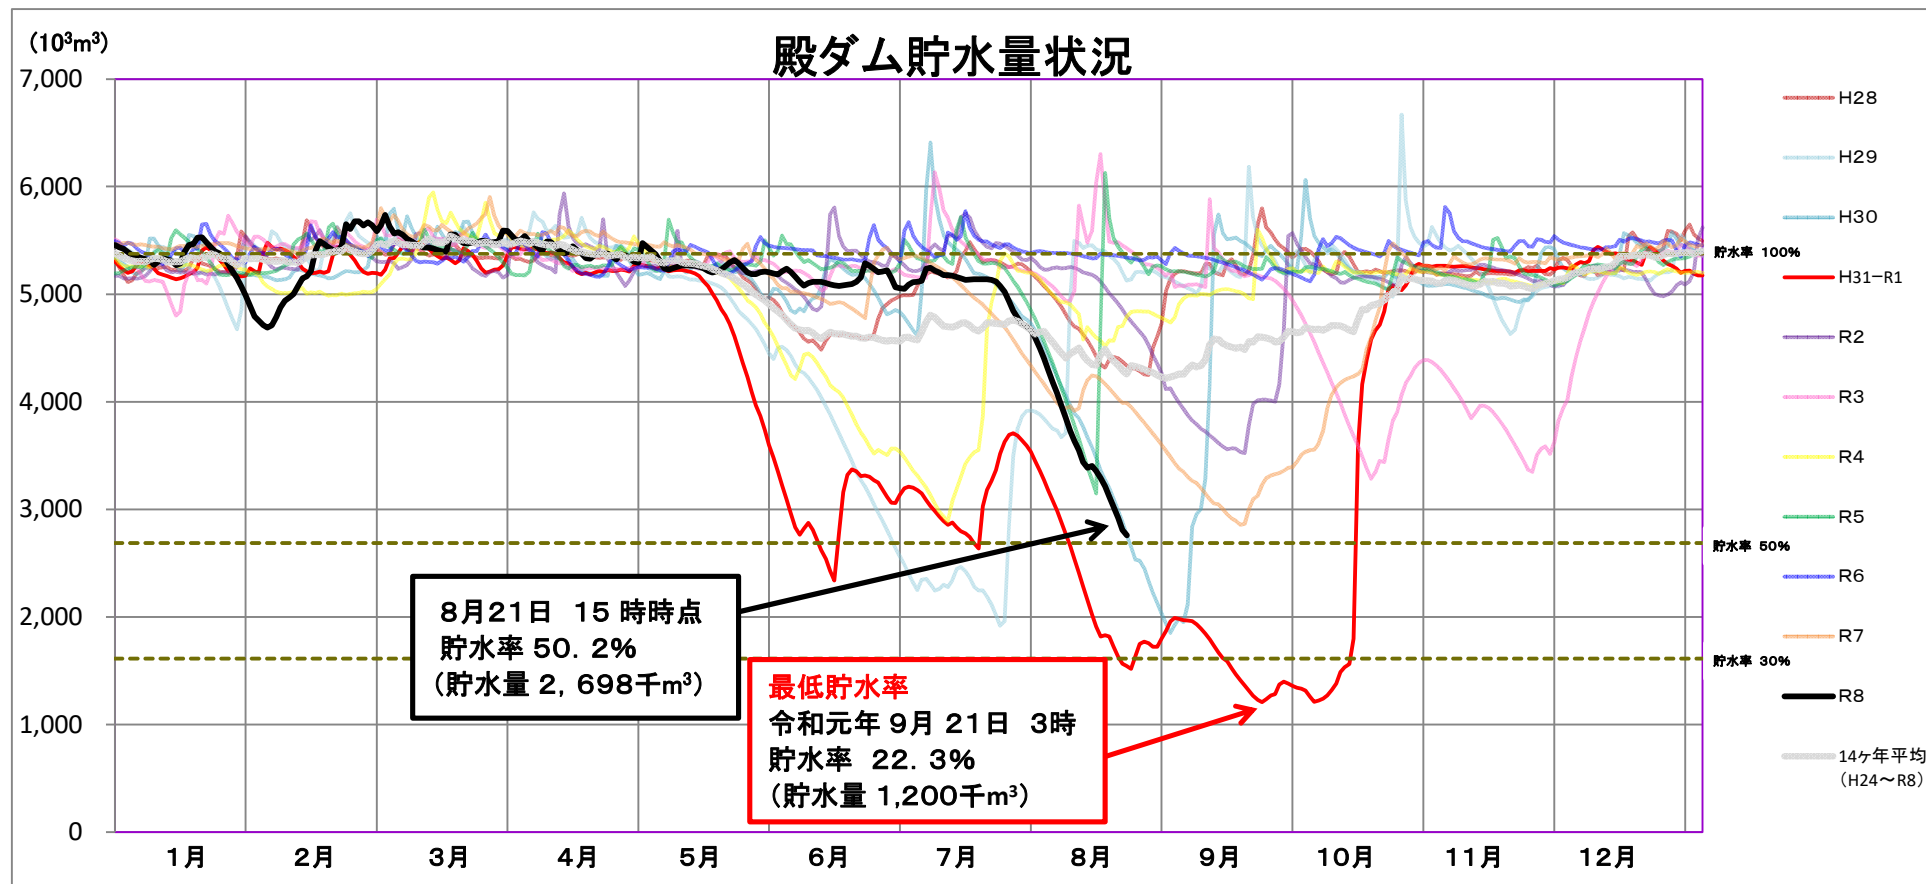

日平均流量(千代川 用瀬水位・流量観測所)

